



**Ringlaan 39**  
**1853 - Strombeek-Bever**  
**tel. +32 2 880 88 90**  
**info@aceg.be**  
**www.aceg.be**

## Bovengrondse stookolietank

**Besluit:** De tank mag indienst blijven

**Volgende controle:**

**Datum keuring:** 14/01/2026

**Inspecteur:** Koen Van De Veire

**Mentor:**

**ID-label:**

**Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

**Datum verslag:** 14/01/2026

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Hanenstraat  
 Huisnummer 5  
 Busnummer  
 Postcode 9255  
 Gemeente BUGGENHOUT  
 Land België

### Eigenaar

Naam Francois Tilley  
 Straatnaam Hanenstraat  
 Huisnummer 5  
 Busnummer  
 Postcode 9255  
 Gemeente BUGGENHOUT  
 Land België

### Installateur

Naam -  
 BTW nr. -  
 Telefoonnummer -  
 E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

### RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds  
 Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
 Inhoud reservoir 5000 L  
 Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

### INKUIPING

#### Aanwezig

Ja Nee

#### Aanwezig

Ja Nee

#### Keuring

OK NOK

### LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lekt stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>RESERVOIR</b>				
Algemene staat tank	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>VORIG CERTIFICAAT</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**ACCESSOIRES**

**PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)**

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)**


Fluit	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TESTEN**

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Drukverlies - mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.			

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

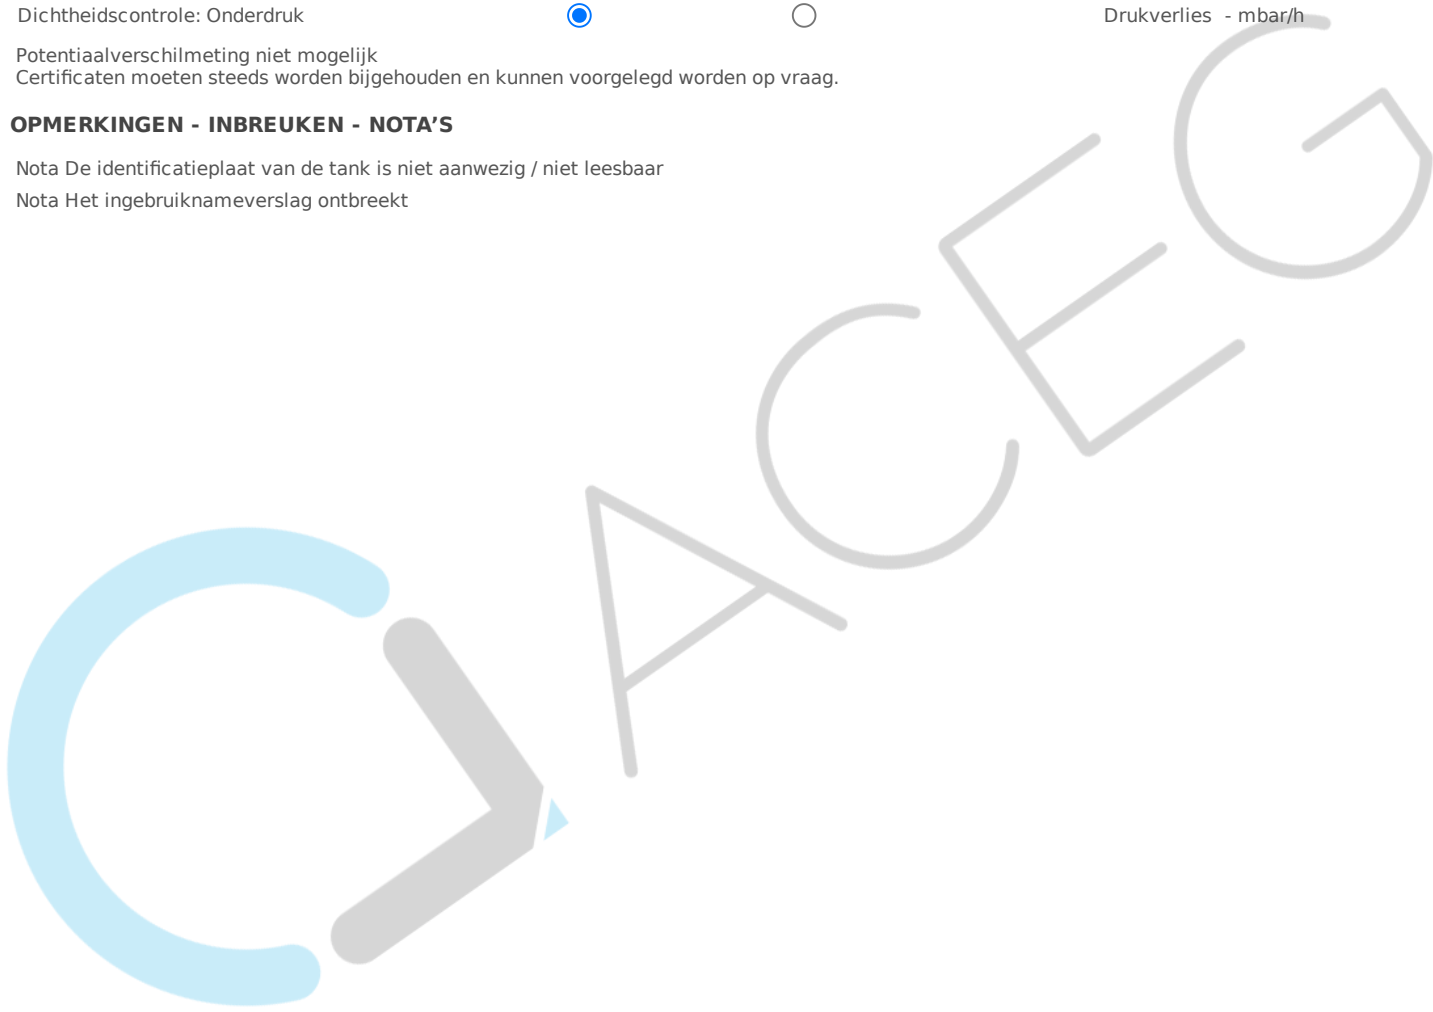

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

### VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Koen Van De Veire (erkenningnummer ERK/TS/107360)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUPLICATE

















