



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 31/03/2026

Inspecteur: Wouter Claeys-Verbeke

Mentor:

ID-label:

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 31/03/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Eikendreef
 Huisnummer 39
 Busnummer
 Postcode 9255
 Gemeente BUGGENHOUT
 Land België

Eigenaar

Naam Peter - Rosalinda Van Assche
 Straatnaam Eikendreef
 Huisnummer 39
 Busnummer
 Postcode 9255
 Gemeente BUGGENHOUT
 Land België

Installateur

Naam -
 BTW nr. -
 Telefoonnummer -
 E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
 Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
 Inhoud reservoir <5000 L
 Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja Nee

Aanwezig

Ja Nee

Keuring

OK NOK

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lekt stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
RESERVOIR				
Algemene staat tank	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)


Fluit	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Drukverlies mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
- O Aangeraden tank te schilderen om (verdere) roestvorming te vermijden.

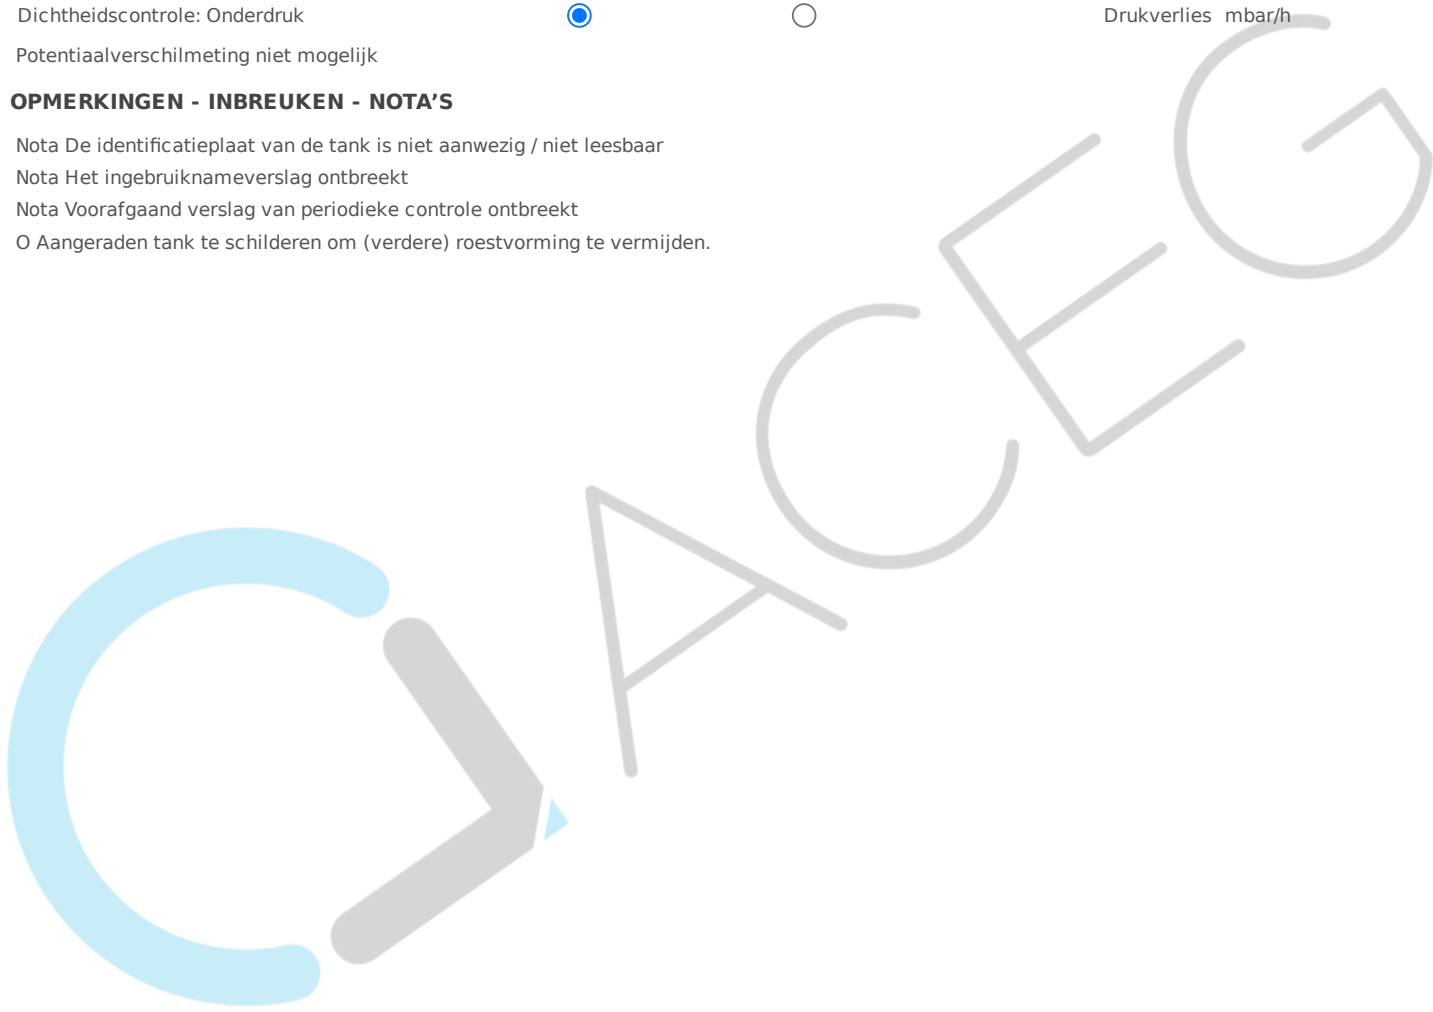

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Wouter Claey-Verbeke (erkenningnummer ERK/TS/108782)

Claeys-Verbeke Wouter




ACEG VZW - #187

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUPLICATE



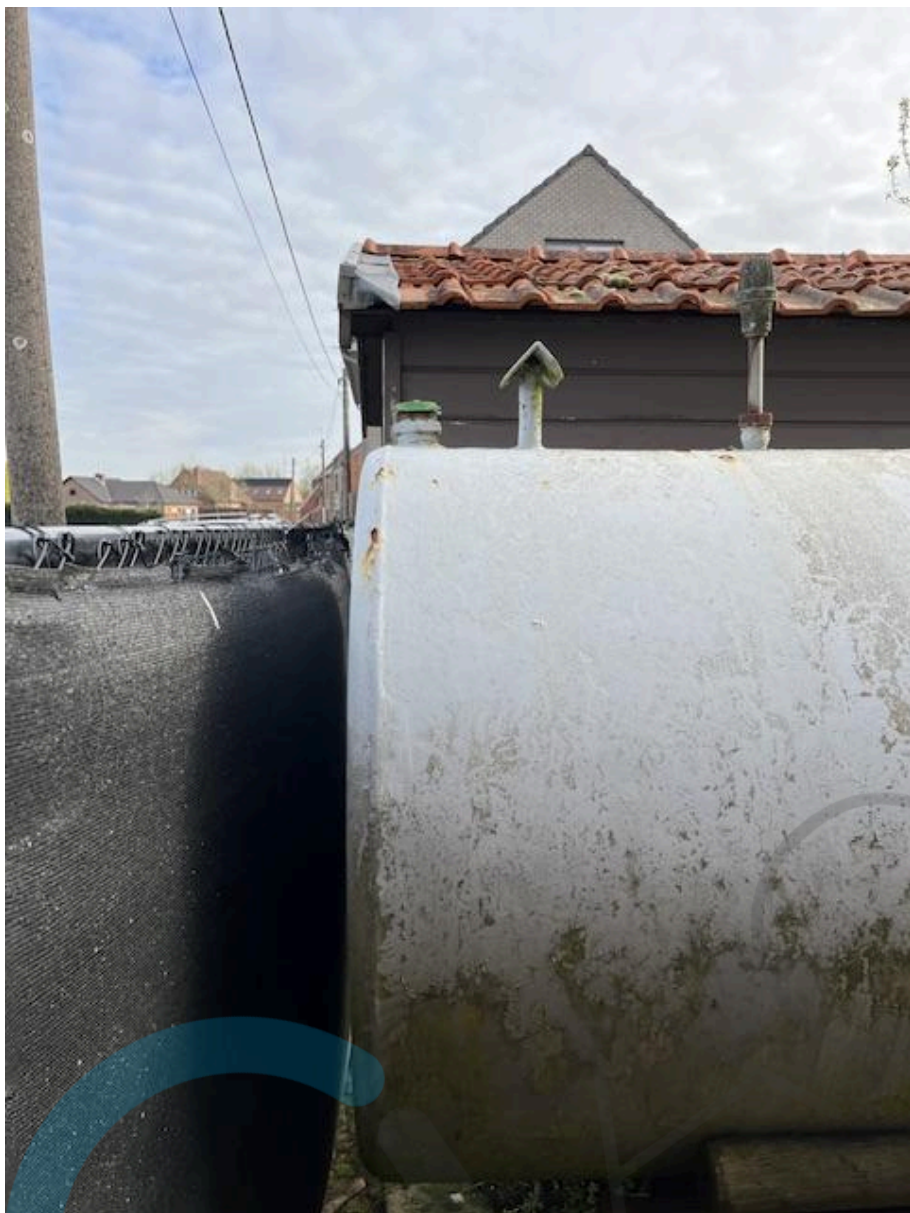








Copyright







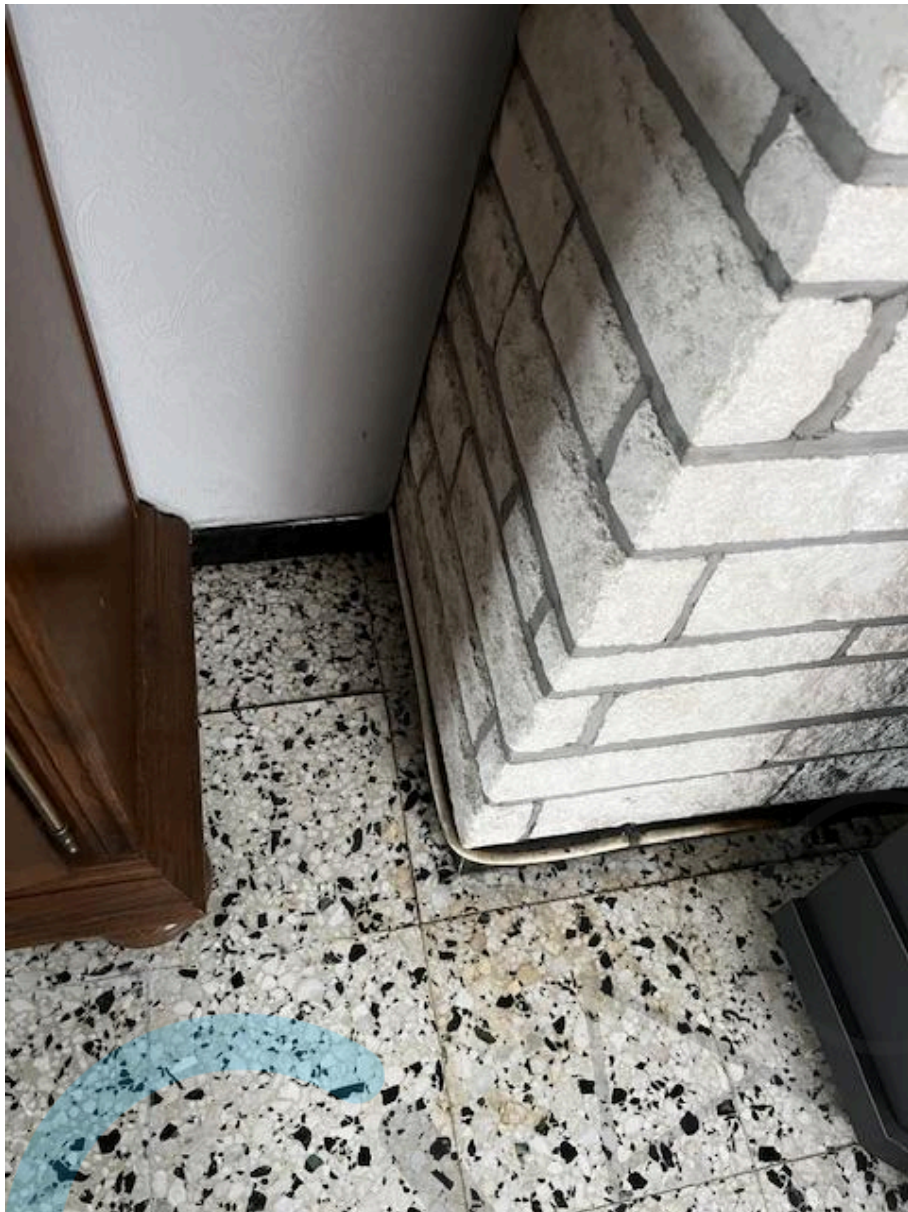











DUPLICATE



