

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0468/34 41 13  
e-mail: timothydevries@live.be

ProKo.: WA01  
Verslagnr.: 6220308  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 01/03/2024

Afdeling: ELE



Klant / Opdrachtgever:

DE VRIES TIMOTHY  
HEIDESTRAAT 80  
2890 SINT-AMANDS

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) – Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 530 CUYPERS VINCENT  
**Eigenaar/beheerder/uitbater:** **Naam:** DE VRIES TIMOTHY **Adres:** HEIDESTRAAT 80  
2890 SINT-AMANDS  
**Installateur/verantw. werk:** **Naam:** DE VRIES TIMOTHY **Adres:** HEIDESTRAAT 80  
2890 SINT-AMANDS **B.T.W.:**  
**Adres installatie:** DE VRIES TIMOTHY HEIDESTRAAT 80 SINT-AMANDS **Private HS-cabine:** NEE  
**Type installatie:** tijdelijke installatie **Toestel/Install. ID:**  
**EAN nr.:** 541448820061553505 **Leverancier:** **Teller nr.:** **Nachtteller nr.:**

**CONTROLE**

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
**Type:** gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname - tijdelijke, mobiele of verplaatsbare installatie (hfst.6.4) **Afwijking deel 8 Boek 1:** nvt  
**Datum:** 01/03/2024 **Volgende controle binnen 12 maand of uiterlijk vóór 31/03/2025** **Installatiedatum:** na 01/06/2020  
**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** niet aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** nvt  
**Nom. spanning:** 1 N 400V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Aardelektrode:** type: lus **sectie:** 35 mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar:** algemene: 2p 40A/300mA **bijkomende:** -  
**Eéndraadschema en situatieplan:**  zie bijlage  referentie:  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 2

2 x aut. 2p 20A → 2 x stopc. 230V

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** >1000 MOhm **Spreadingsweerstand:** 4,63 Ohm  
**Testknop diff.schak.:** in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde  
**Bescherming tegen overstroom:** in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde


**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit. 3. Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.
I	geen

**BESLUIT**

De installatie is conform aan de hoger vermelde voorschriften.

Voor de Technisch Directeur,




Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)

Installatie is gecontroleerd door:  
 OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich  
 Onderzoeker: CUYPERS Vincent  
 Handtekening:  
 0493/246 134

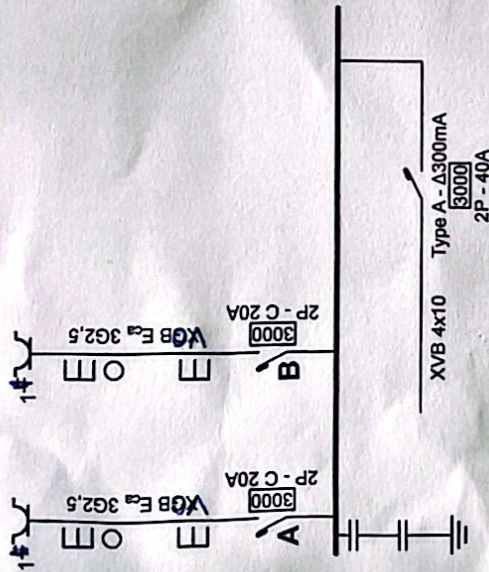**Erkend Organisme**  
 O.C.B. Antwerpen  
 Koningin Astridlaan 60  
 2550 Kontich  
 Tel.: 03 451 37 00  
 e-mail: info@ocb.be  
 BE 0404.312.034

**Plaats van de elektrische installatie**

De Vries  
 Heidestraat 80  
 2890 Puurs-Sint-Amands  
 GSM: 0472 57 58 04  
 e-mail: timothydevries@live.be


**Installateur**  
 BTVS bv  
 Pandgatheide 13A  
 2890 Puurs-Sint-Amands  
 GSM: 0472 80 15 30  
 e-mail: info@btvs.be  
 BTW BE 0783.854.525

**p. 1/1**  
**Eendraadschema**

**Datum:** 29/02/2024

**2 x 230V ~ 50Hz**

**V.2024-02-29 15:04:18**

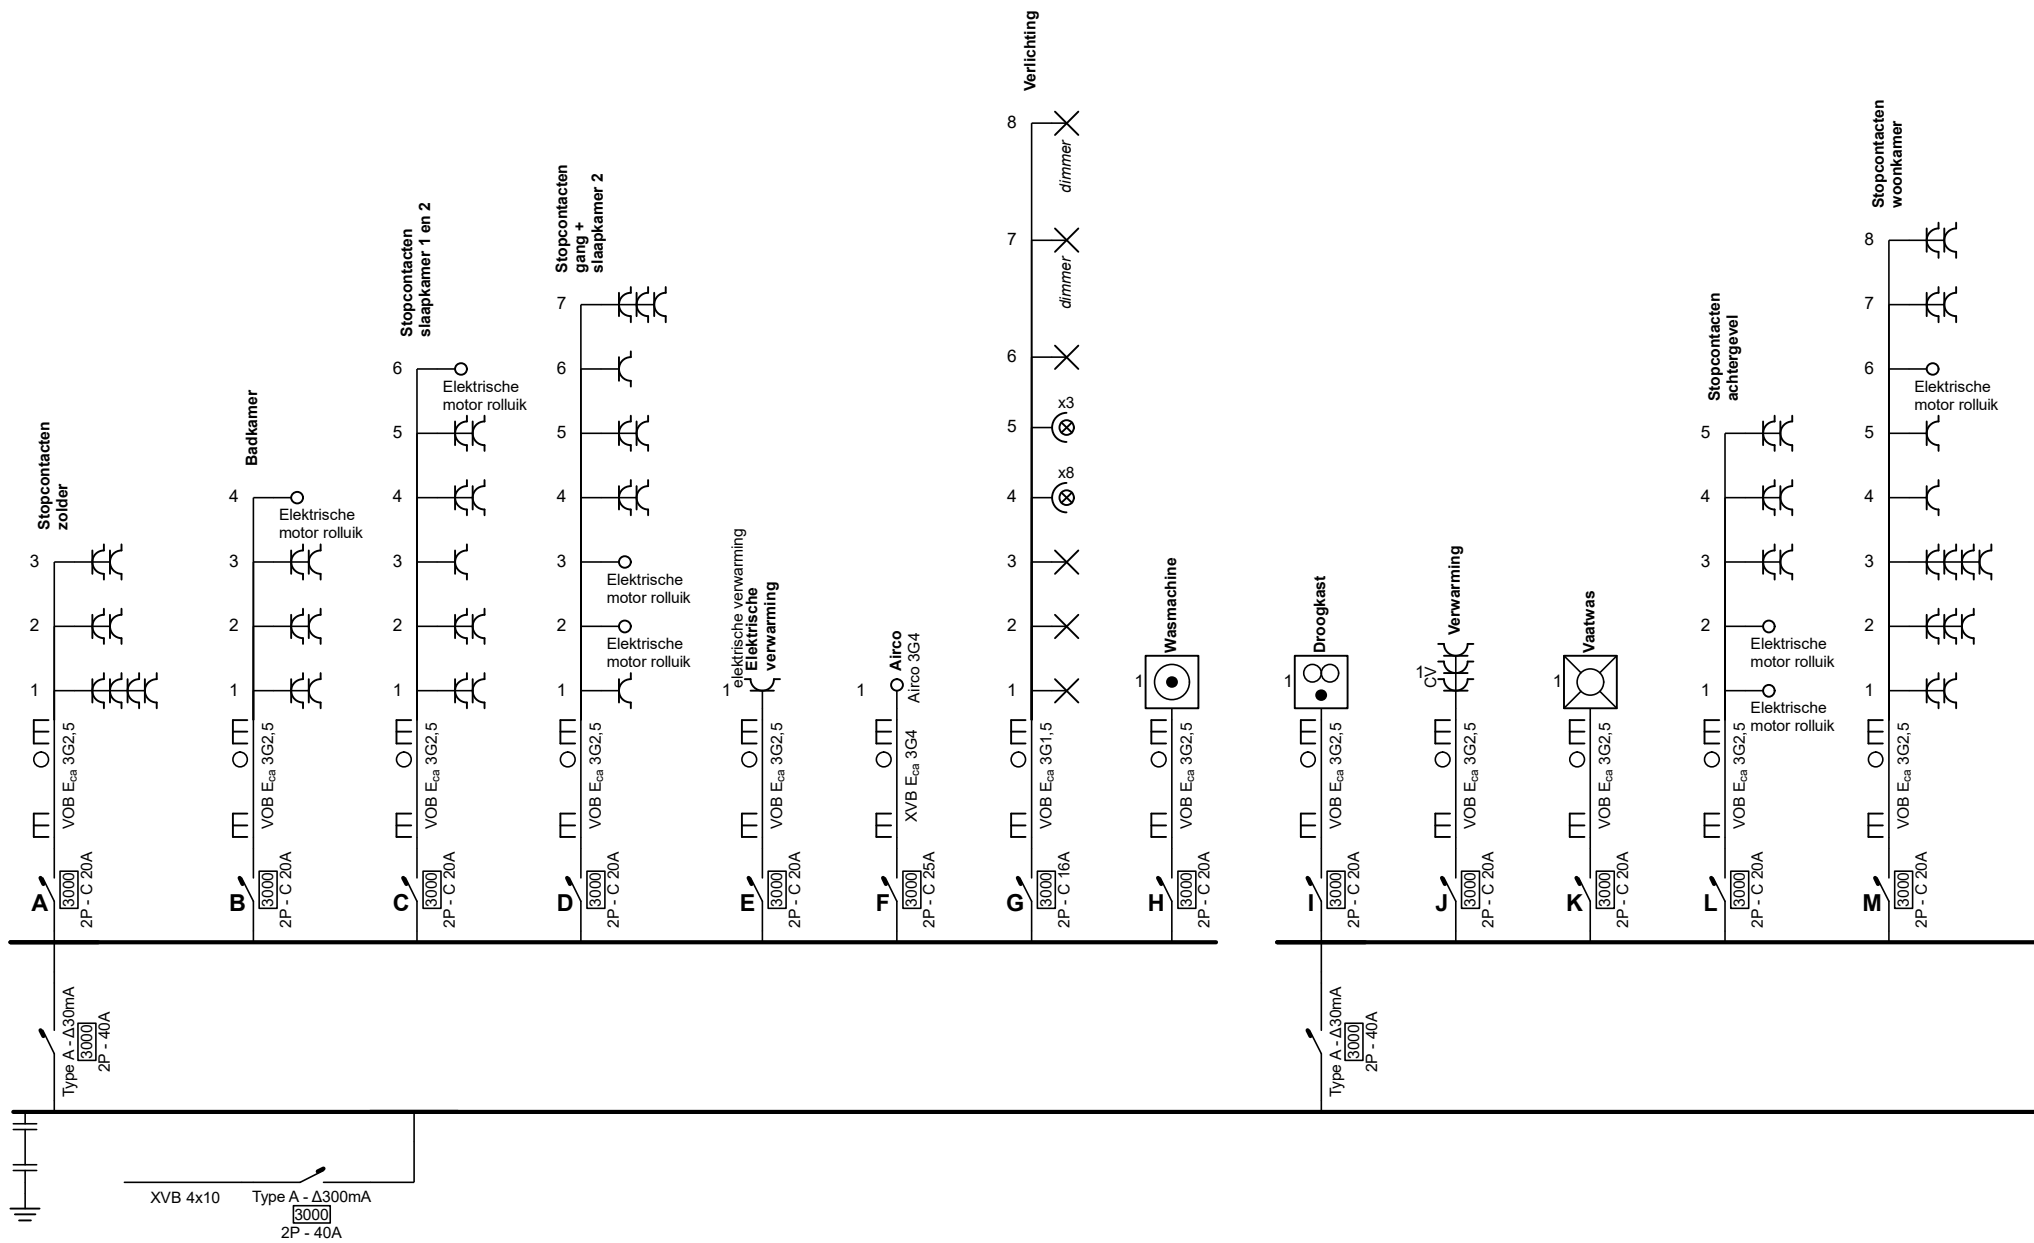

**Erkend Organisme**  
 O. C. B. vzw  
 Koningin Astridlaan 60  
 2550 Kontich  
 Tel.: 0800 13 890  
 e-mail: info@ocb.be  
 BE 0404.312.034

**Plaats van de elektrische installatie**  
 De Vries  
 Heidestraat 80  
 2890 Puurs-Sint-Amands  
 GSM: 0472 57 58 04  
 e-mail: timothydevries@live.be


**Installateur**  
 BTVS bv  
 Pandgatheide 13A  
 2890 Puurs-Sint-Amands  
 GSM: 0472 80 15 30  
 e-mail: info@btvs.be  
 BTW BE 0783.854.525

**p. 1/6**  
**Eendraadschema**

Datum: 6/08/2024

2 x 230V ~ 50Hz

V.2024-08-08 16:31:18

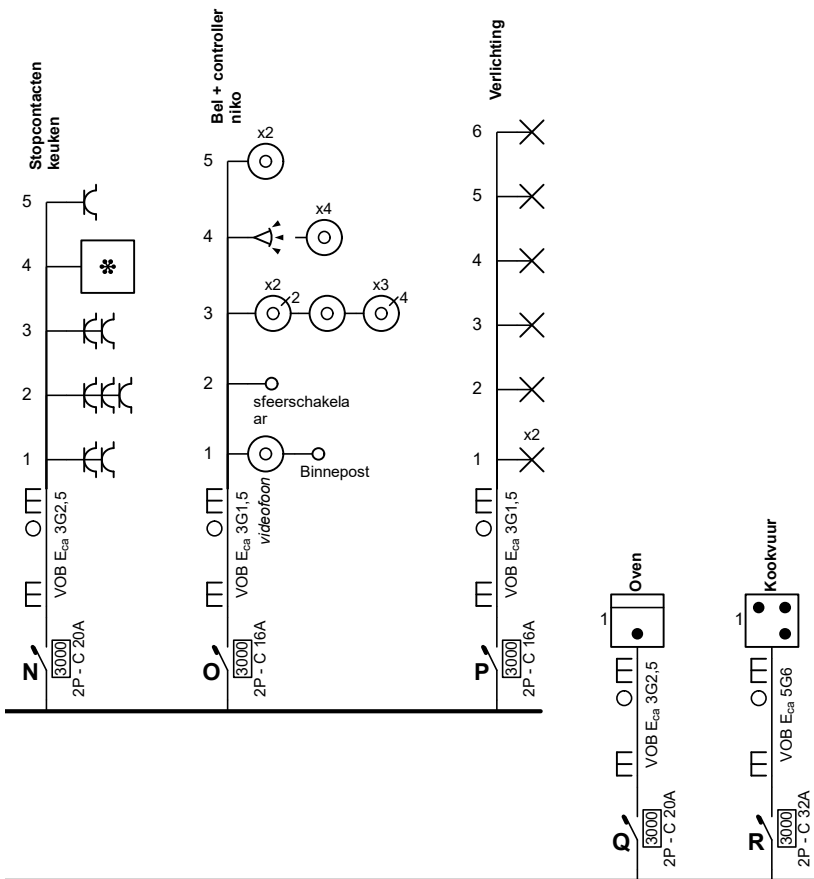

**Erkend Organisme**

O.C.B. vzw  
 Koningin Astridlaan 60  
 2550 Kontich  
 Tel.: 0800 13 890  
 e-mail: info@ocb.be  
 BE 0404.312.034

**Plaats van de elektrische installatie**

De Vries  
 Heidestraat 80  
 2890 Puurs-Sint-Amands  
 GSM: 0472 57 58 04  
 e-mail: timothydevries@live.be

**Installateur**


BTVS bv  
 Pandgatheide 13A  
 2890 Puurs-Sint-Amands  
 GSM: 0472 80 15 30  
 e-mail: info@btvs.be  
 BTW BE 0783.854.525

**p. 2/6  
 Eendraadschema**

Datum: 6/08/2024

2 x 230V ~ 50Hz

V.2024-08-08 16:31:18

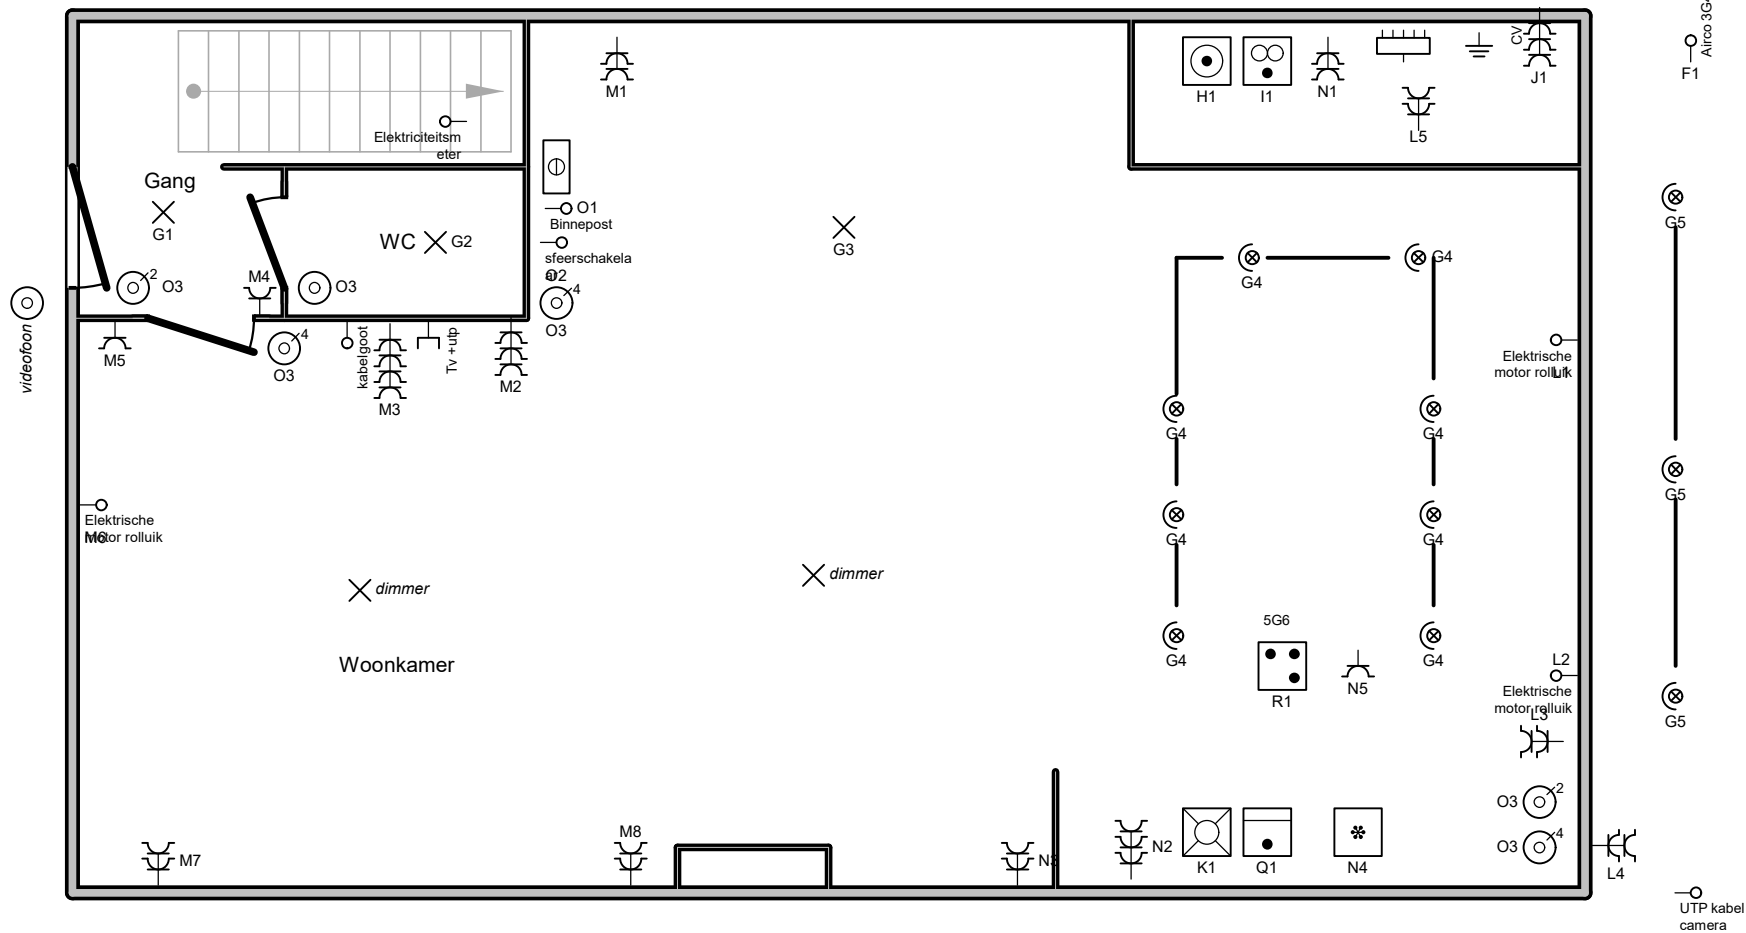

**Erkend Organisme**

O.C.B. vzw  
 Koningin Astridlaan 60  
 2550 Kontich  
 Tel.: 0800 13 890  
 e-mail: info@ocb.be  
 BE 0404.312.034

**Plaats van de elektrische installatie**

De Vries  
 Heidestraat 80  
 2890 Puurs-Sint-Amands  
 GSM: 0472 57 58 04  
 e-mail: timothydevries@live.be

**Installateur**


BTVS bv  
 Pandgatheide 13A  
 2890 Puurs-Sint-Amands  
 GSM: 0472 80 15 30  
 e-mail: info@btvs.be  
 BTW BE 0783.854.525

**p. 3/6  
 Situatieschema**

Datum: 6/08/2024

2 x 230V ~ 50Hz

V.2024-08-08 16:31:18

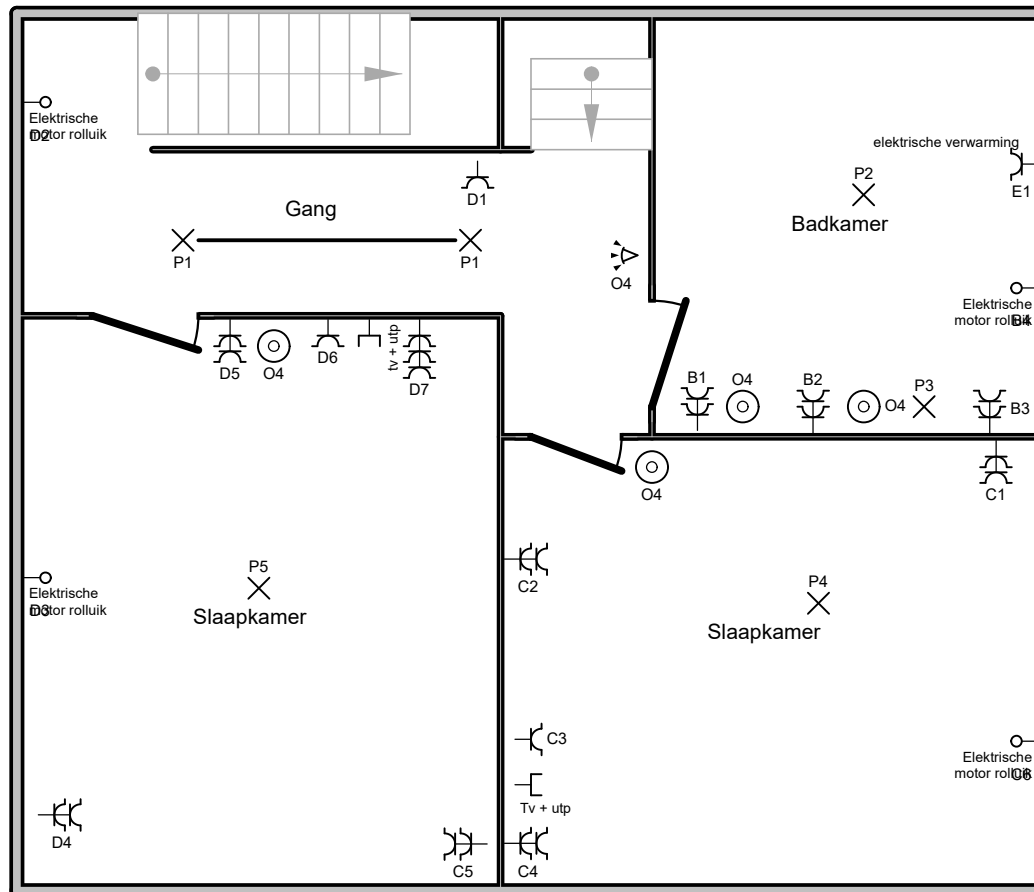

**Erkend Organisme**

O.C.B. vzw  
 Koningin Astridlaan 60  
 2550 Kontich  
 Tel.: 0800 13 890  
 e-mail: info@ocb.be  
 BE 0404.312.034

**Plaats van de elektrische installatie**

De Vries  
 Heidestraat 80  
 2890 Puurs-Sint-Amands  
 GSM: 0472 57 58 04  
 e-mail: timothydevries@live.be

**Installateur**


BTVS bv  
 Pandgatheide 13A  
 2890 Puurs-Sint-Amands  
 GSM: 0472 80 15 30  
 e-mail: info@btvs.be  
 BTW BE 0783.854.525

**p. 4/6  
 Situatieschema**

Datum: 6/08/2024

2 x 230V ~ 50Hz

V.2024-08-08 16:31:18

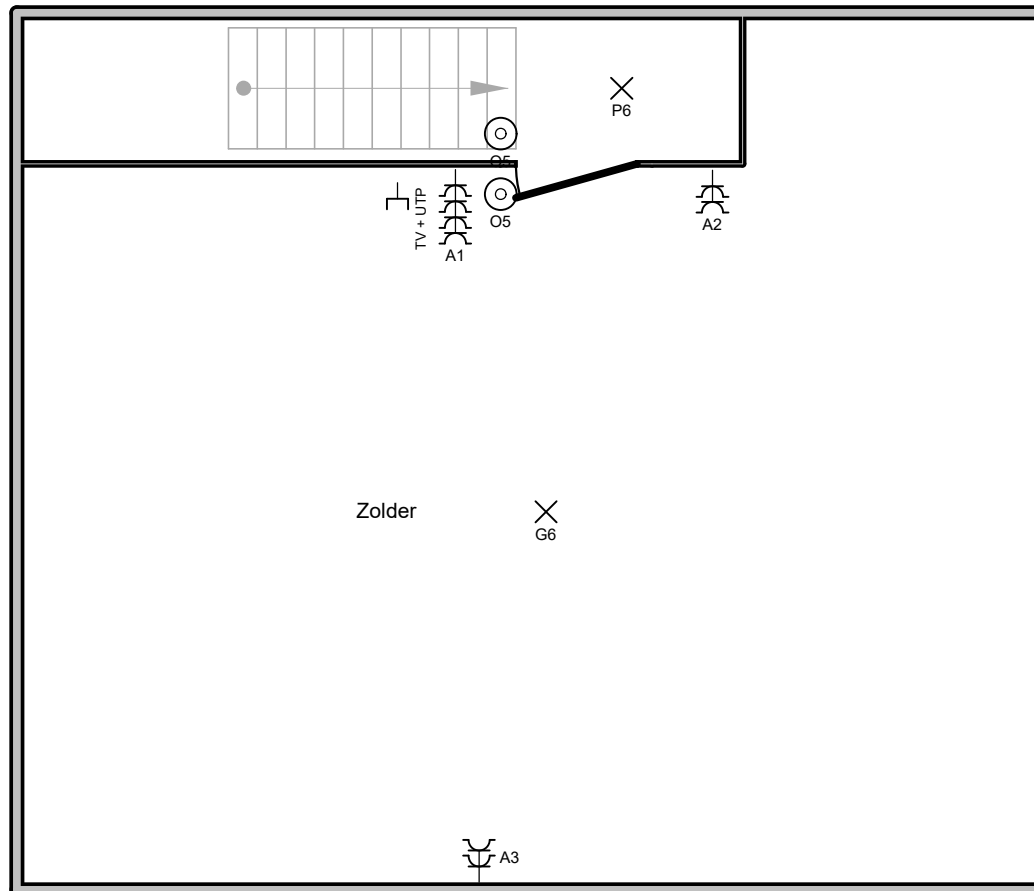

**Erkend Organisme**  
 O.C.B. vzw  
 Koningin Astridlaan 60  
 2550 Kontich  
 Tel.: 0800 13 890  
 e-mail: info@ocb.be  
 BE 0404.312.034

**Plaats van de elektrische installatie**  
 De Vries  
 Heidestraat 80  
 2890 Puurs-Sint-Amands  
 GSM: 0472 57 58 04  
 e-mail: timothydevries@live.be

**Installateur**  
 BTVS bv  
 Pandgatheide 13A  
 2890 Puurs-Sint-Amands  
 GSM: 0472 80 15 30  
 e-mail: info@btvs.be  
 BTW BE 0783.854.525

**p. 5/6**  
**Situatieschema**

Datum: 6/08/2024

2 x 230V ~ 50Hz

V.2024-08-08 16:31:18

- A** Stopcontacten zolder
- B** Badkamer
- C** Stopcontacten slaapkamer 1 en 2
- D** Stopcontacten gang + slaapkamer 2
- E** Elektrische verwarming
- F** Airco
- G** Verlichting
- H** Wasmachine
- I** Droogkast
- J** Verwarming
- K** Vaatwas
- L** Stopcontacten achtergevel
- M** Stopcontacten woonkamer
- N** Stopcontacten keuken
- O** Bel + controller niko
- P** Verlichting
- Q** Oven
- R** Kookvuur

**Erkend Organisme**

O.C.B. vzw  
 Koningin Astridlaan 60  
 2550 Kontich  
 Tel.: 0800 13 890  
 e-mail: info@ocb.be  
 BE 0404.312.034

**Plaats van de elektrische installatie**

De Vries  
 Heidestraat 80  
 2890 Puurs-Sint-Amands  
 GSM: 0472 57 58 04  
 e-mail: timothydevries@live.be

**Installateur**

BTVS bv  
 Pandgatheide 13A  
 2890 Puurs-Sint-Amands  
 GSM: 0472 80 15 30  
 e-mail: info@btvs.be  
 BTW BE 0783.854.525



**p. 6/6**  
**Lijst Kringen**

Datum: 6/08/2024

2 x 230V ~ 50Hz

V.2024-08-08 16:31:18